


ESQUEMA DE CONEXION MINIMA DE LA CERRADURA MY

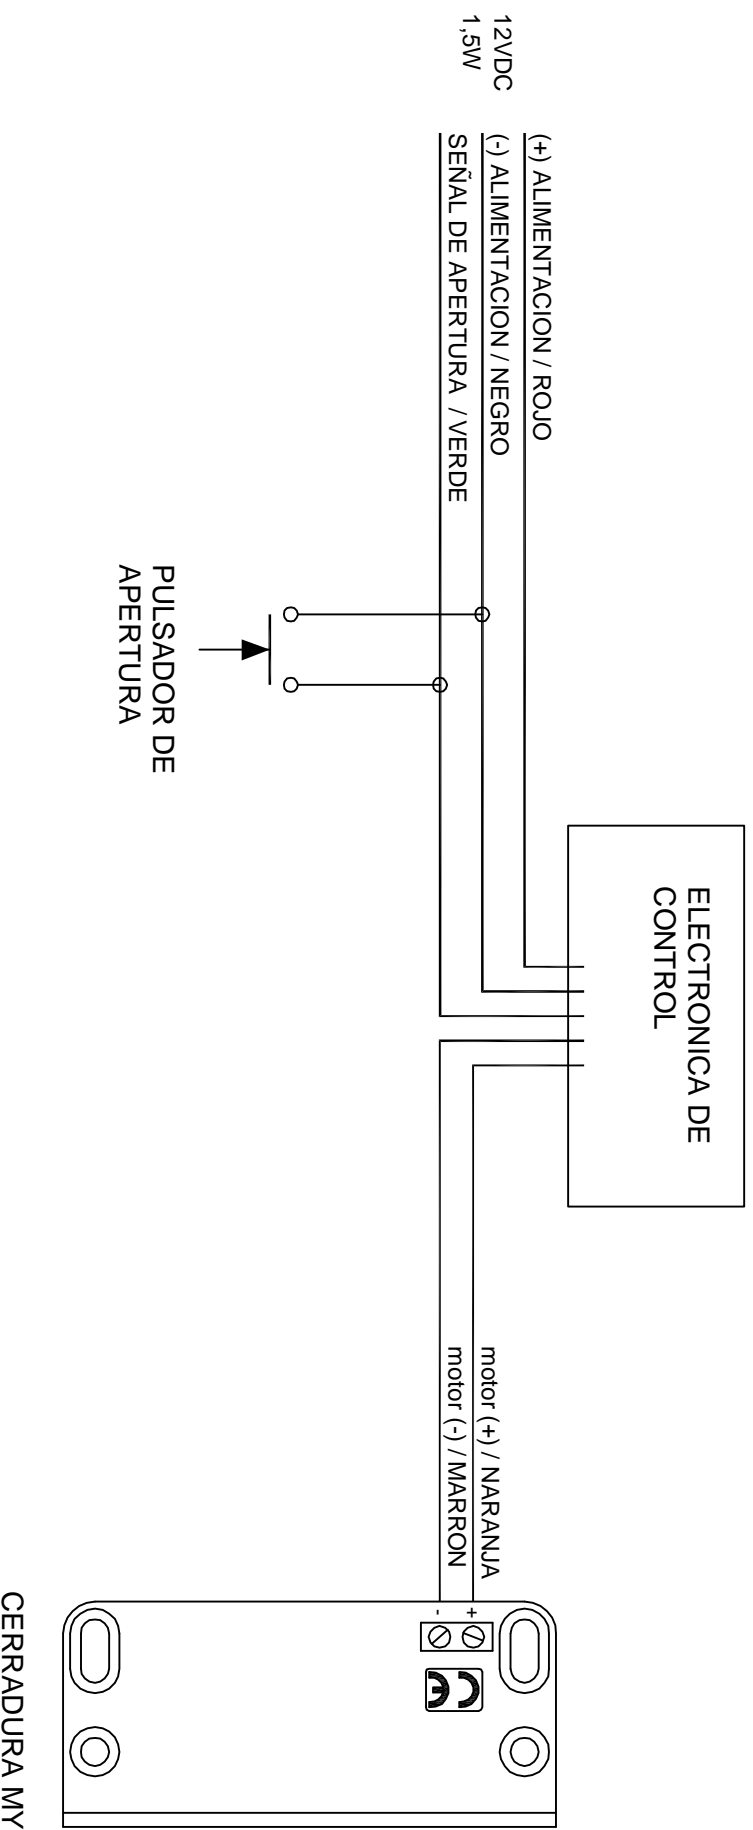

RA/BA CIERRES ELECTRICOS, S.A.

codigo: 20041021-01

NOTA:

El potenciómetro nos permite ajustar el tiempo de cierre entre, aprox. 3 y 30 seg.